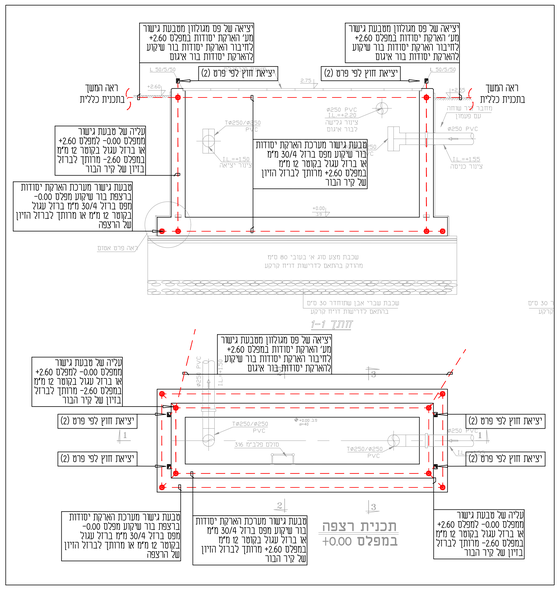

מבנה מלקודת אבנים

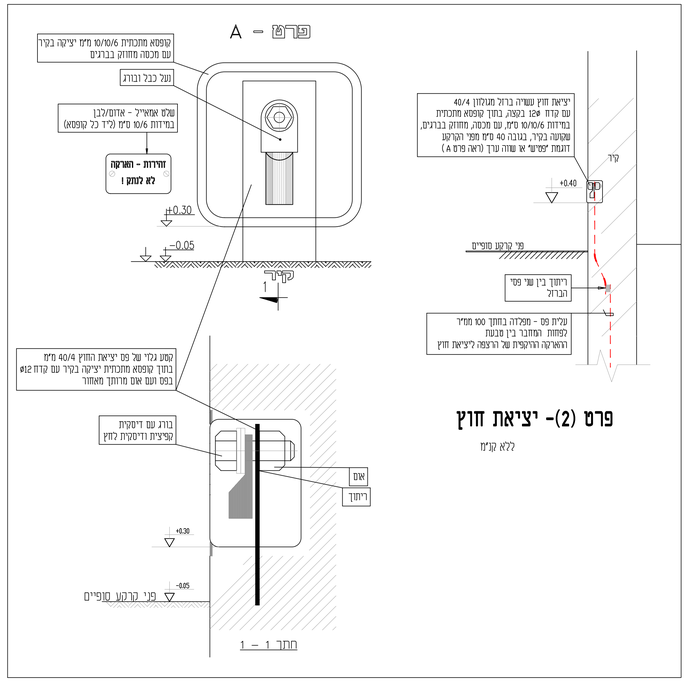

פרט (2)- יציאת חוץ

ללא קנ"מ

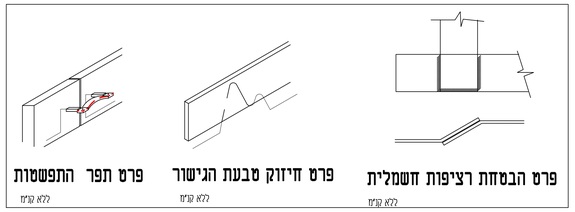

פרט פס השוואת פוטנציאלים

ללא קנ"מ



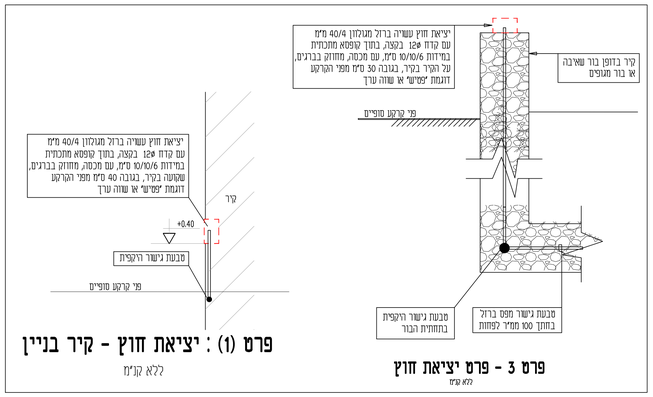

פרט (1) : יציאת חוץ - קיר בניין

ללא קנ"מ

פרט 3 - פרט יציאת חוץ

ללא קנ"מ

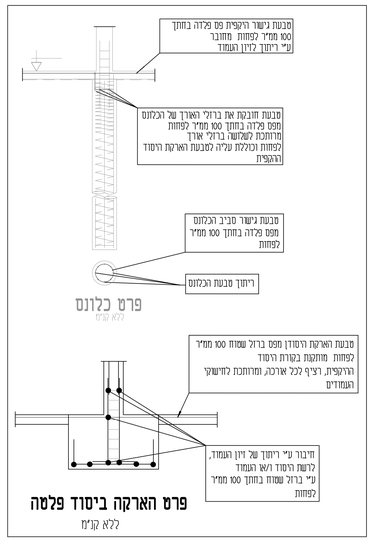

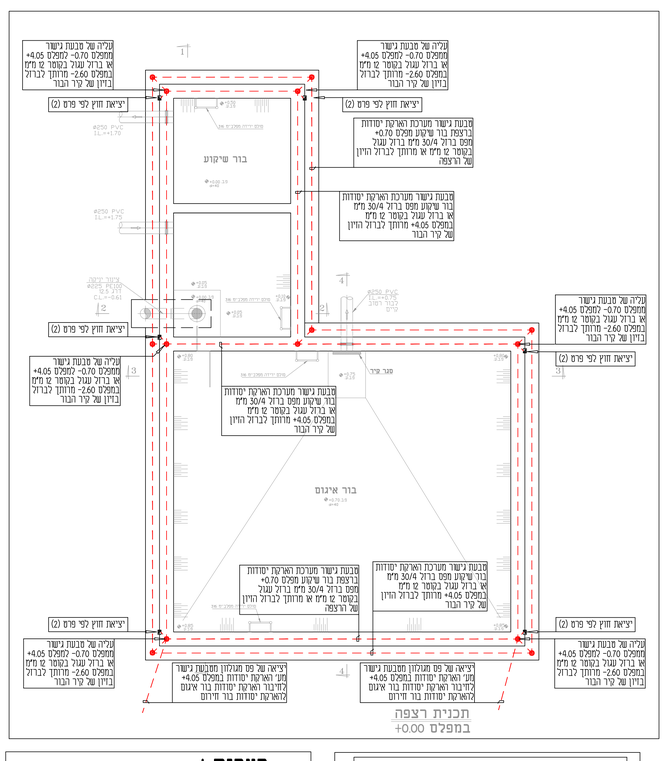

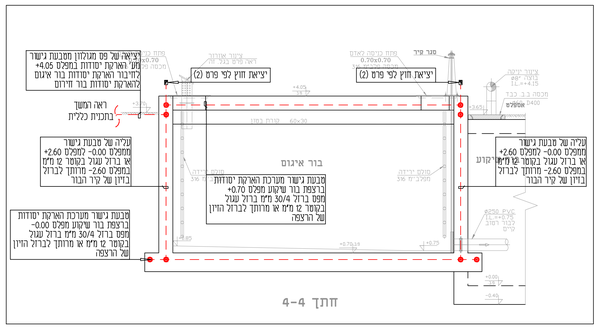

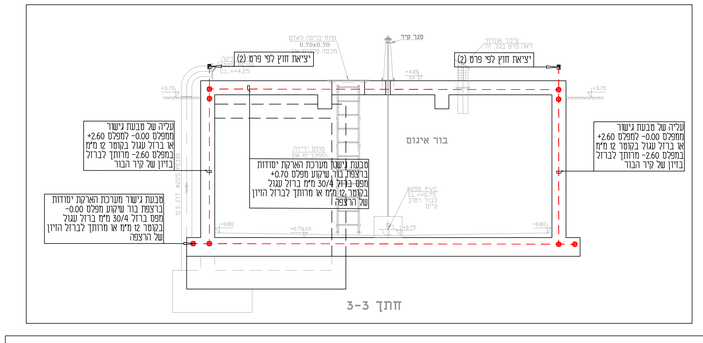

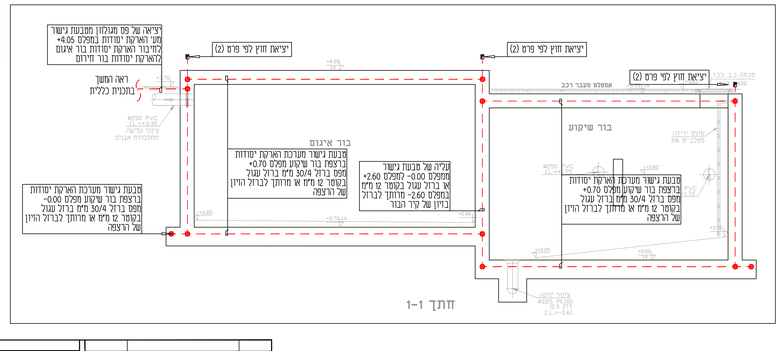

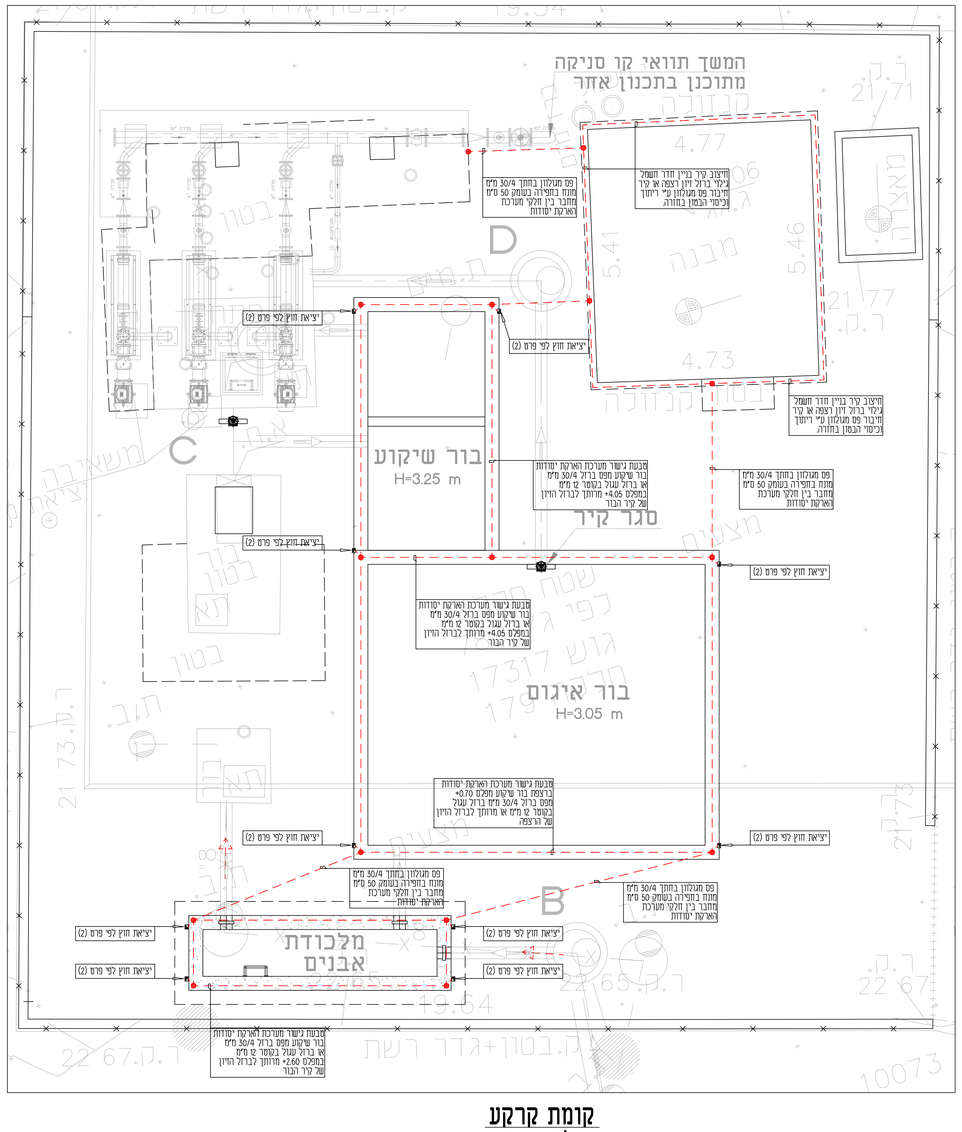

קומת קרקע
מפלס 3.55 +

הערות :

1. מבנת הארקת היסוד ההקפית
פס ברזל בתוך 100 מ"מ לפחות רצ"ף לכל אורכו. המפורט מחוברים עי' ריתוך ומאחר לארך 5 מ"מ.
2. יציאת חוץ
פס ברזל מגלזון 40/4 לארך 40 מ"מ בגובה כ- 40 מ"מ מעל מי הקרקע הסופיים
3. ראש כלונס
מבנת חובקת את ברזלי האורך, מברזל שטוח בתוך 100 מ"מ ומחוזקת לשלושה ברזלי אורך לפחות
4. רשתות זיון הרצפה
ריתוך אחת לשניה ב :- 2 ברזלים לפחות. רשתות הזיון של הרצפה יחוברו למבנת הארקת היסוד ההקפית
5. חוק החשמל
מערכת הארקת היסוד תבוצע כדרוש בחוק.

מקרא :

מבנת גישור הארקת יסודות הקיפית בגוייה מ פס פלדה שטוח בתוך 100 מ"מ לפחות, מחוזק לזיון הנמוך/הקיר של הבנין .

יציאת חוץ מפס מגלזון בתוך 40/4 מ"מ מסבגת הקיפית וסיום בעלפעה לפי פרט.

נקודת ריתוך בארוך שלא יפחת מ 5 מ"מ וכנדרש בתקנות ובחוק החשמל .

הערה:
1. יש לראות תכנית הארקת יחד ובצמוד לתכנית הקונסטרוקציה ומול ברזלים מאושר יחד עם תכנית האיטום המאושרת.
2. במידה והבוצע אחמוק יידרשת לקרות הקמה הסבבה מחוזק מבנת כפלה מפס מגלזון 50/5 בהקיף לבנים הסבבה ובמחוזק כ-50 מ"מ. עם מטפסת במזן רוחב בתוך 20/20 מ"מ.

סליימאן וישאחזי-מהנדסים יועצים
הנדסת חשמל ובקרה
תכנון , ייעוץ , פיקוח
רח' דרך המחוטא 8 ת.ד 425 שבע 2451016
(04-9913446) 04-9919156
INFO@SW-ENG.CO.IL
Slejman Weishahi

שלמה	שם הפרויקט: **תחנת שאיבה לביוב מושב ארבל**	שם הפרט: **הארקת יסודות ופרטי הארקה**	הוכן עבור: **בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ-יוסי נוטברג**

שם הקובץ:						File name	
		חכון	שרטט	בדיק	אישר	מס' גרסה	גרסה
		מס' מ"ר	מס' מ"ר	מס' מ"ר	מס' מ"ר	60	1
		3.5מ"ר	3.5מ"ר	3.5מ"ר	3.5מ"ר	מספר הפרויקט 4503	מספר גיליון 1
		29.05.25	29.05.25	29.05.25	29.05.25		
		לעיון	לאישור	לתכנון	לביצוע		

עדכון מס'	תאר העדכון	תאריך